


### 3.1.3 BETONIPERUSPALKKI JA ONTELOLAATTA-ALAPOHJA RYÖMINTÄTILA

MK 1:20

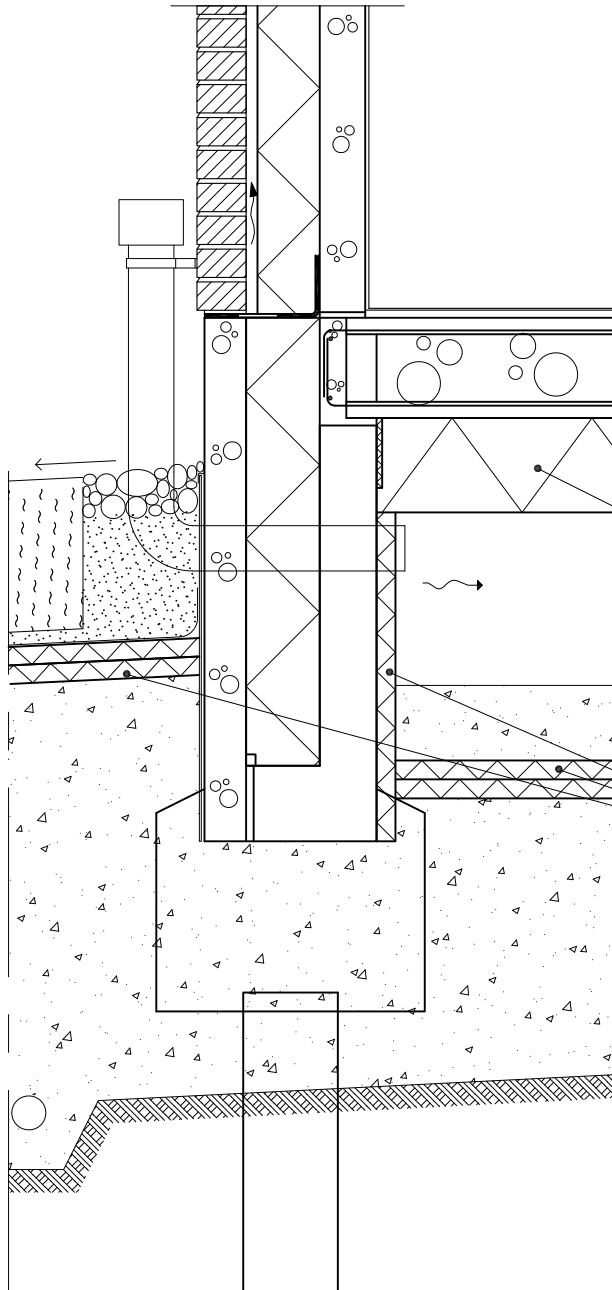

Julkisivumuurauksen alimman tiilikerroksen joka kolmas sauma avoin. Lisäksi huolehditaan, ettei tuuletusraon alaosaan jää tuuletusta haittaavaa muurauslaastia.

Peruspalkin ja paaluanturan mitoitus ja raudoitus rakennesuunnitelman mukaan.

Roudaneristys ja tiivistyskerros rakennesuunnitelman mukaan.

Käytettäessä painovoimaista tuuletusta, tuuletusaukkojen pinta-ala vähintään 4 ‰ ja enintään 8 ‰ ryömintätilan pinta-alasta.

Salaojat ja salaojituskerrokset kuivatussuunnitelman mukaan. Perusmaan kallistus salaojiin 1:50.

Peruspalkin ulkopinnassa perusmuurilevy (yläreunassa peitelistä).

Sokkelin näkyvä pinta ja vierustäyttö rakennusselostuksen mukaan.

**Jackon ThermiSol Platina Ontelo**

**Jackon ThermiSol EPS 120 Routa**